



SR8 č.2

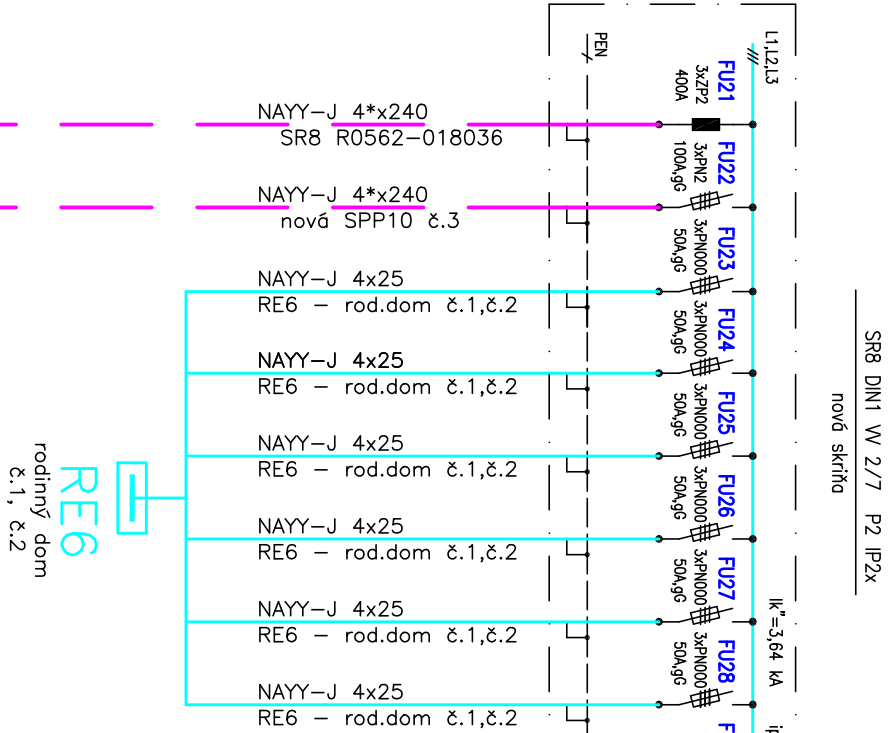

SR3 č.3

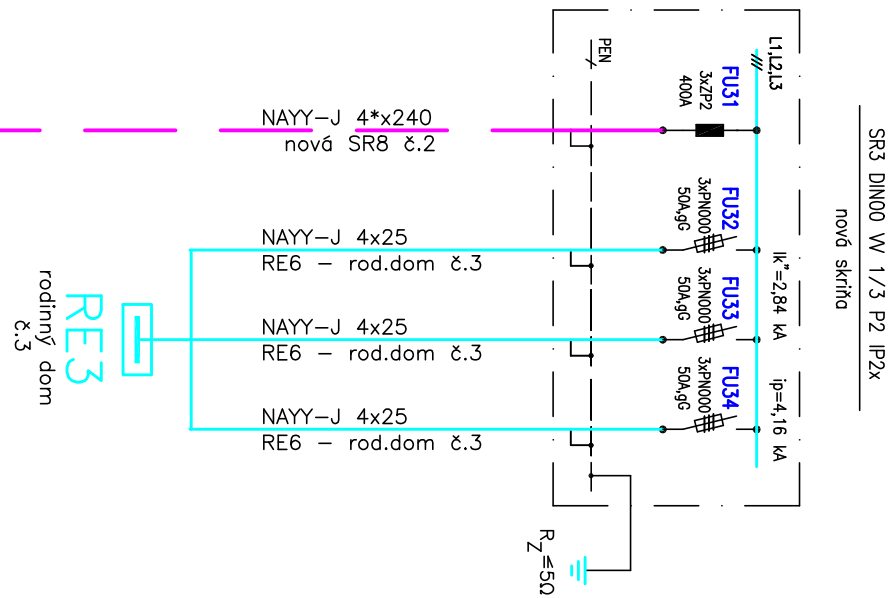

SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
OCHRANA PRED ZASAHOH EL. PRÚDOM – PODLA STN 33 2000-4-41:
– ZAKLADNÁ OCHRANA :
– OCHRANA PRI PORUČIE :
URČENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV – PODLA STN 33 2000-5-51: včd. PROTOKOL


ZAKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ (príloha A.1)
ZABERANÝ ALEBO KRÝTÝ (príloha A.2)
SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl. 411)
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNEŇA IZOLÁCIA (čl. 412)

objekt SO 01 :
Rozšírenie NN distribučnej siete
NAYY-J 4x240, L_e=125m
chránička KSX-PEG 110
trasa: SR8 č.1 – SR8 č.2

objekt SO 02 :
Odborné elektrické zariadenie
3x kábel
NAYY-J 4x25, L_e=8m
chránička KSX-PEG 63
+ mikrotrubička HDPE 12/8
trasa: SR3 č.3 – RE3

objekt SO 01 :
Rozšírenie NN distribučnej siete
NAYY-J 4x240, L_e=23m
chránička KSX-PEG 110
trasa: SR8 č.2 – SR3 č.3

REZY ULOŽENIA KÁBLOV

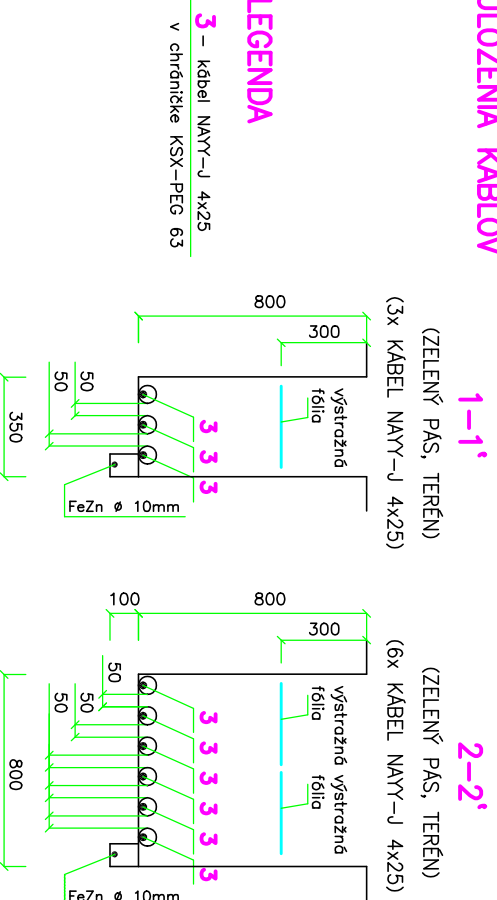

UPOZORNENIE

PRE ZAPOČÍTANÍ VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE REALIZÁTOR (resp. INVEŠTOR) POVINNÝ ZAMERAŤ A VYZNAČIŤ VŠETIKY PODZEMNÉ INŽINIERSKÉ SÍTE V ZÓNE REALIZÁCIE !
PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA POŠKODENIE TERAJŠÍCH INŽINIERSKÝCH SÍTI REALIZÁCIOU DIELA.

Najmenšie dovolené vzdialenosti 1KV kábelového vedenia od osídlených podzemných vedení (STN 73 6005)

DRUH VEDENIA	SILOVÉ KÁBELY			PLYNOVODY		OZNAKOVACIE KÁBELY		VODOVOD		TEPEL. VEDENIE		KÁBELOVODY		STOKY	
	1	10	35	do 0,005 MPa	do 0,3 MPa	nechránené	v chráničke	0,40	0,40	0,30	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30
vodorovná vzdialenosť – súdeň (m)	0,05	0,15	0,20	0,40	0,60	0,30	0,10	0,40	0,40	0,30	0,10	0,10	0,50		
zvislá vzdialenosť – križovanie (m)	0,05	0,15	0,20	0,10*	0,10*	0,30	0,10	0,40	0,20*	0,30	0,30	0,30			

* – silový kábel v chráničke

LEGENDA

NAVRHOVANÝ HLAVNÝ PRÍVOD – NAYY-J 4x25 + MIKROTRUBIČKA HDPE 12/8 – V ZEMI
ELEKTROMEROVÝ ROZMADZAČ RE6 – PILEROVÝ, Z PLASTU
ELEKTROMEROVÝ ROZMADZAČ RE6 – PILEROVÝ, Z PLASTU
ROZPOJOVACIA ISTIACA SKRIŇA SR8 č.2 – SO 01 – ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SÍTE NN
ROZPOJOVACIA ISTIACA SKRIŇA SR3 č.3 – SO 01 – ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SÍTE NN
ČÍSLO PARCELY
563/163

SO 02 – ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

ZODP. PROJEKTANT	ING. PETER MIHOČ	ING. PETER MIHOČ	PARÉ č.
VYPRACOVAL	ING. PETER MIHOČ		
INVEŠTOR	Ing. Rostislav Horňák	Ing. Rostislav Horňák	
STAVBA :	TRI RODINNÉ DOMY S TROMA BYTOVÝMI JEDNOTKAMI VEĽKÁ LOMNICA, ul. Smreková parc. KN-C č. 563/162, 563/163, 4670/1		
OBSAH:	ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE – Situácia		
	MIERKA	1 : 500	č.v. 02-2
	FORMÁT	3A4	
	STUPEN PD:	NA OHĽASENIE STAVBY	
ELEKTRO-PROJEKT		Ing. Peter MIHOČ	
STAVBA TRI č. 24		060 01 KEŽMAROK	
IČO: 30320526		TEL: 092/452 29 50	

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ V Zmysle AUTORSKEHO ZÁKONA, AKÉKOLIEK ROZMNOŽOVANIE ALEBO POUŽITIE TRETIU OSOBU, BEZ SOHLASU ZHOTOVITEĽA JE ZAKAZANÉ A TRESTNÉ.